

台風第14号における水防活動 (愛媛県砥部町消防団・令和4年9月18日～19日)

○概要

砥部町消防団第は、台風第14号の影響に伴う大雨に際し、令和4年9月18日から19日にかけて延べ31名が出動。町内では、降り始めからの雨量が136mm（18日23時時点：砥部雨量観測所）を観測する大雨により河川が増水。砥部川の八瀬樋門の水位が排水ポンプ車の出動基準に達したため、23時15分に出動、水路の溢水による内水氾濫を防ぐため排水作業を行った。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
9/18～19 約1時間半	31名	<ul style="list-style-type: none"> ・排水作業（1件） ・河川巡視（砥部川）




砥部川右岸
(高尾田20番地地先)
排水ポンプ車到着



砥部川右岸
(高尾田20番地地先)
排水ホース設置

水防活動実施箇所

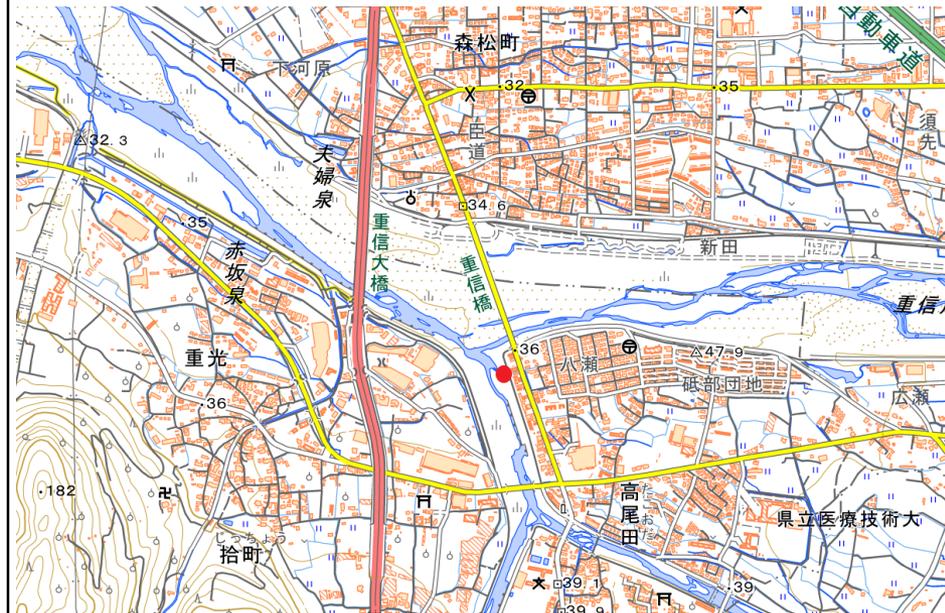

●・・・排水作業箇所

出典：国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに砥部町が作成