


被覆石・基礎捨石・裏込石に関する特記仕様書

1. 工事に使用する被覆石・基礎捨石・裏込石（以下、被覆石等）は、扁平細長でなく、堅硬、緻密、耐久的で、風化、凍壊の恐れのないものとする。
2. 使用する被覆石等は、施工に先立ちその産地ごとに原石の鑑定書、品質成績表及び適当な施設において実施した試験成績表を監督員に提出し、承諾を得るものとする。
3. 被覆石等の規格値は、以下のとおりとする。

(1) 被覆石

規格	0.2 t	0.5 t	1.0 t	2.0 t
控え長	50cm	60cm	80cm	100cm
比重	2.5 以上	2.5 以上	2.5 以上	2.5 以上
吸水率	5.0%以内	5.0%以内	5.0%以内	5.0%以内
強度	4.9 kN/cm ² 以上			
範囲	0.2～0.22 t	0.5～0.55	1.0～1.1 t	2.0～2.2 t
	上記の範囲を外れるものは30%以内とする。			

- 1) 最大値：1ランク上の規格の重量以内。
- 2) 最小値：-10%若しくは設計計算値以上。
- 3) 上限又は下限に偏らないもの。
- 4) 材質は、花崗岩、安山岩類等とする。
- 5) 形は扁平でないもの。(A < 3B かつ C > 1/2 B)

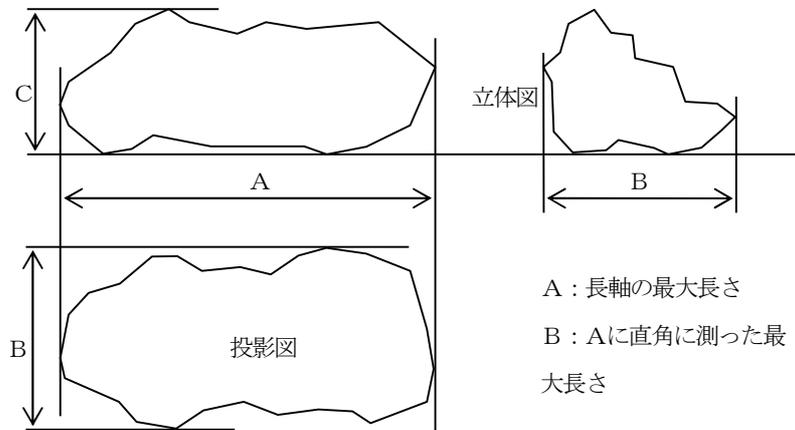

(2) 基礎捨石（材質等は（1）被覆石のとおり）

- 1) 規格：10～200 kg
- 2) 範囲：10～220 kg（この範囲を外れるものは30%以内。）

(3) 裏込石（材質等は（1）被覆石のとおり）

- 1) 規格：1～50 kg
- 2) 範囲：1～55 kg（この範囲を外れるものは30%以内。）